CONNECTION PIPE RUN ALONG THE STEP

වැදැහැරීමේ නලය පියගැටපොළක් ඔස්සේ එලීමට සිදුවන අවස්ථාවකදී

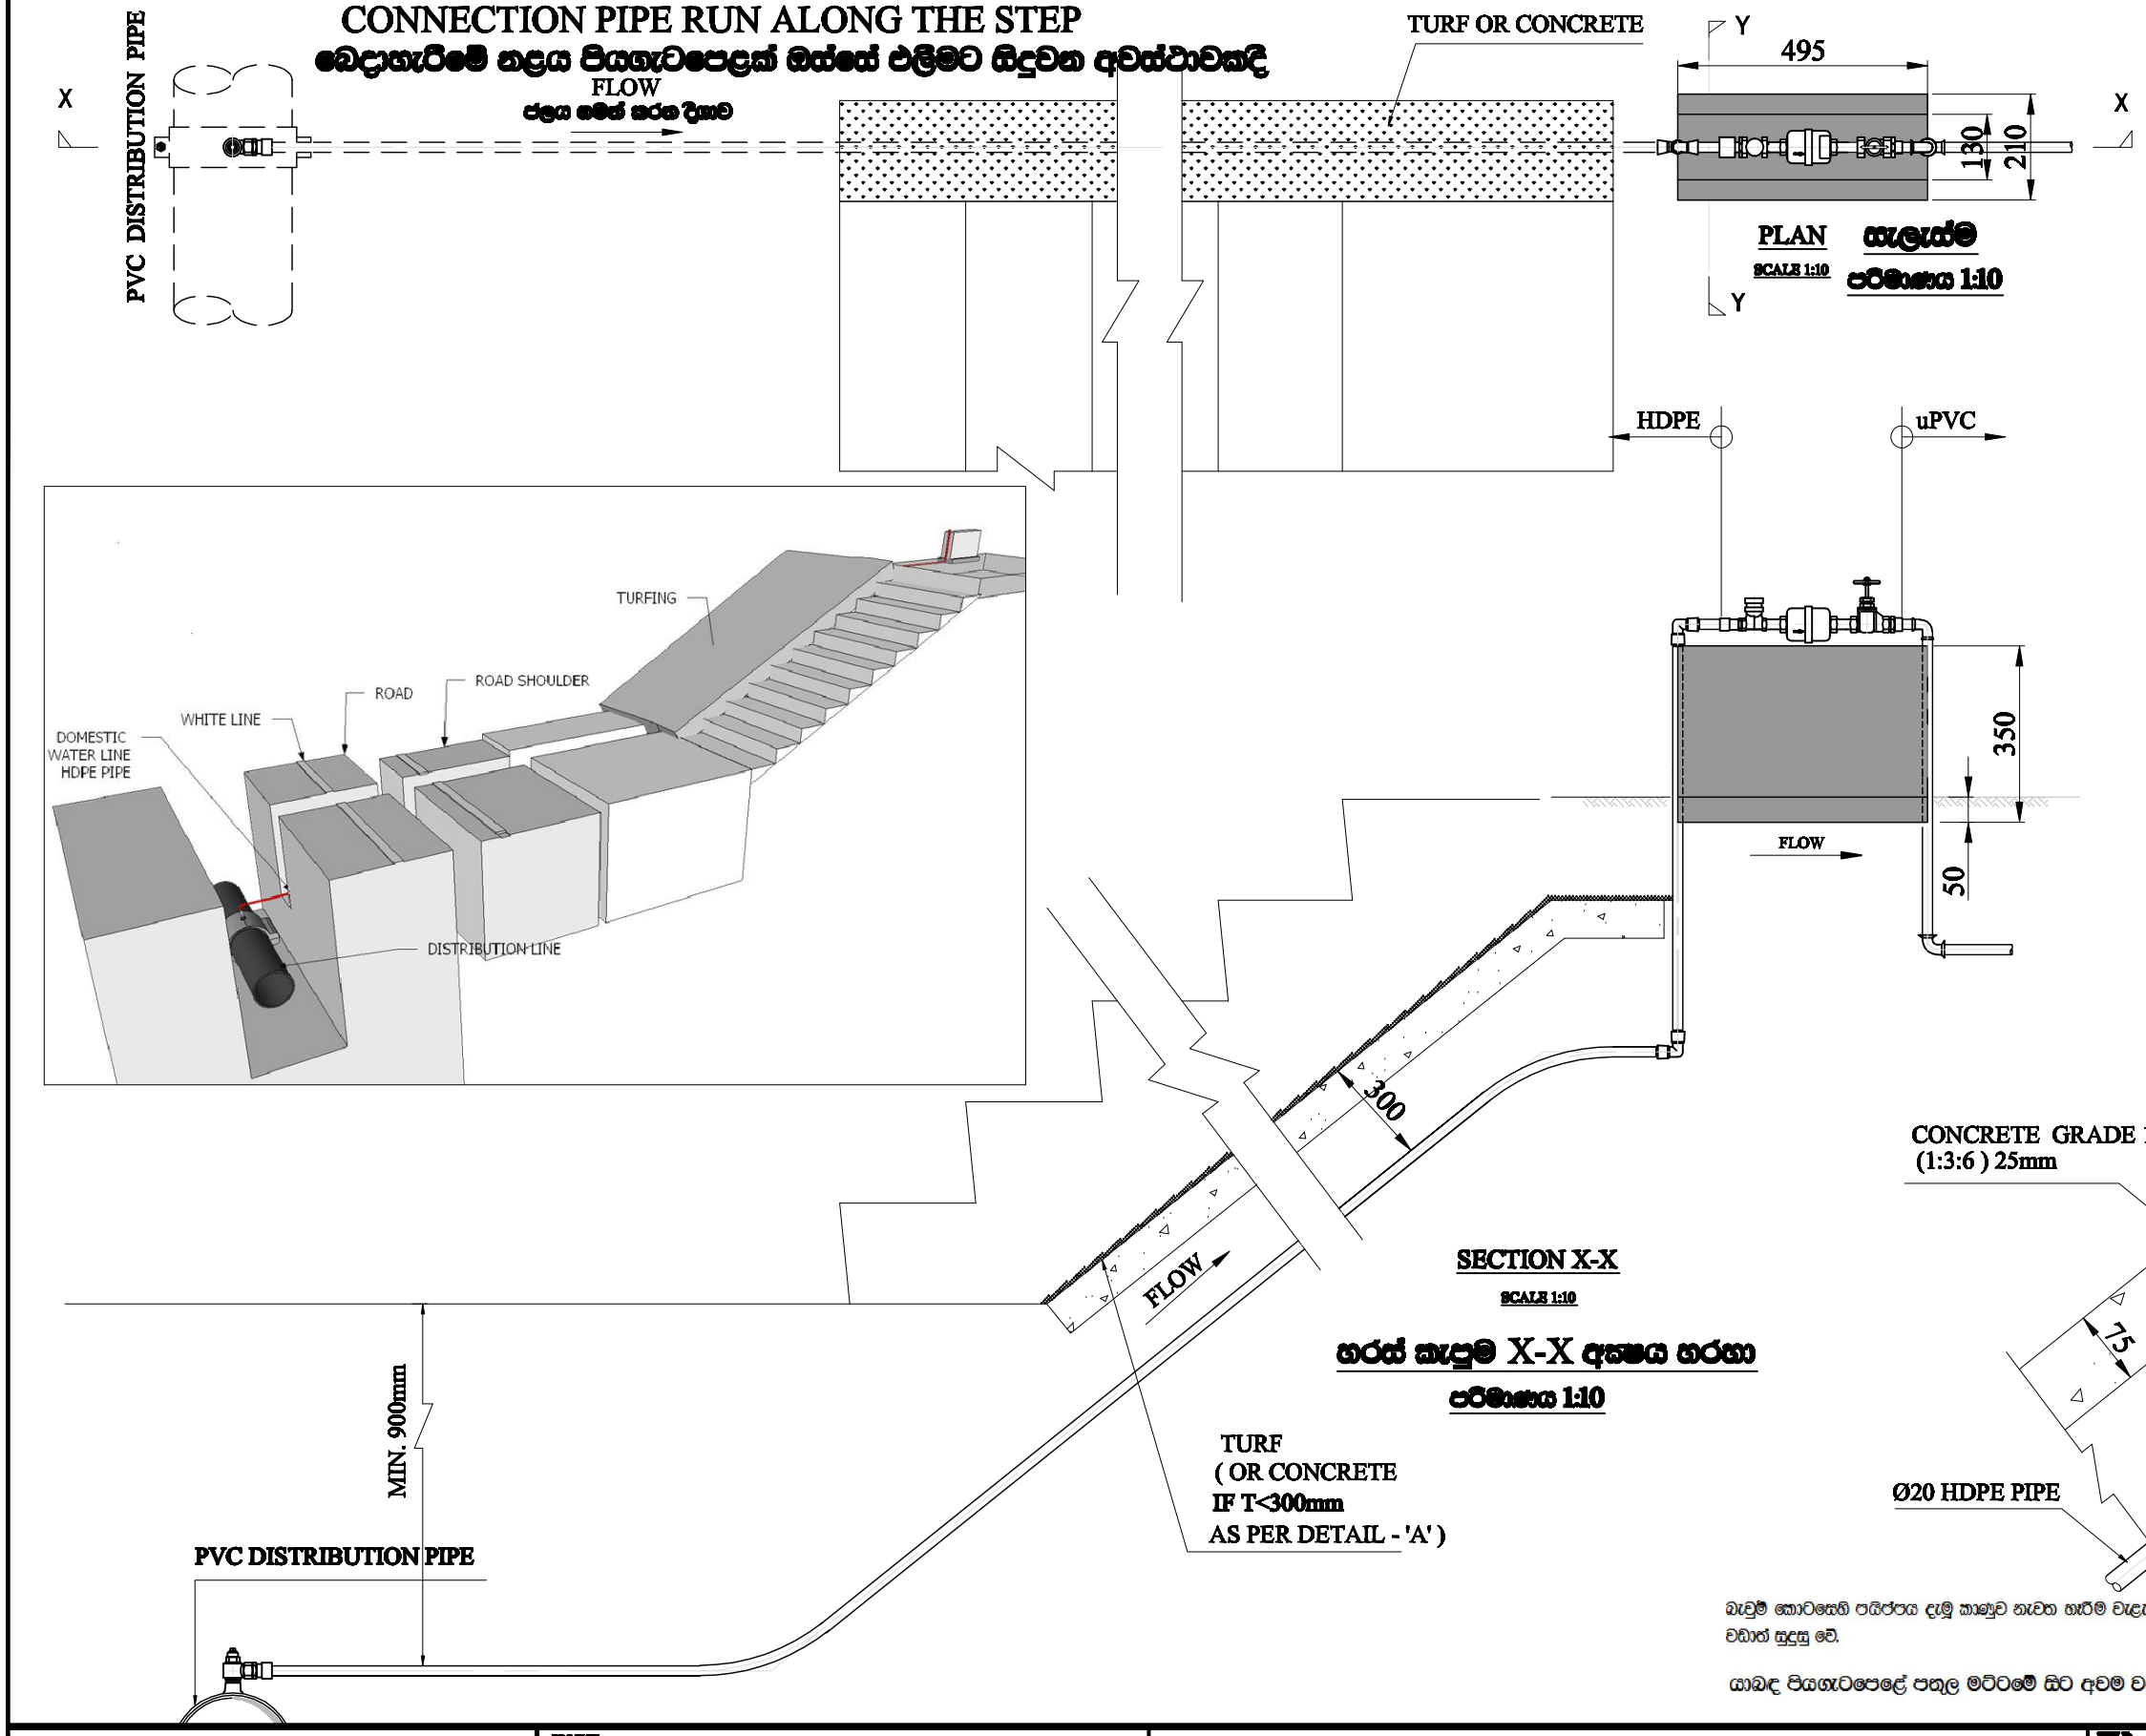

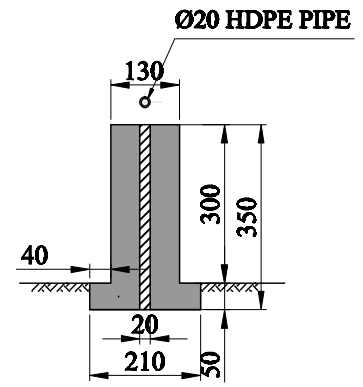

SECTION Y-Y

SCALE 1:10

හරස් කැපුම Y-Y අක්ෂය හරහා

පරිමාණය 1:10

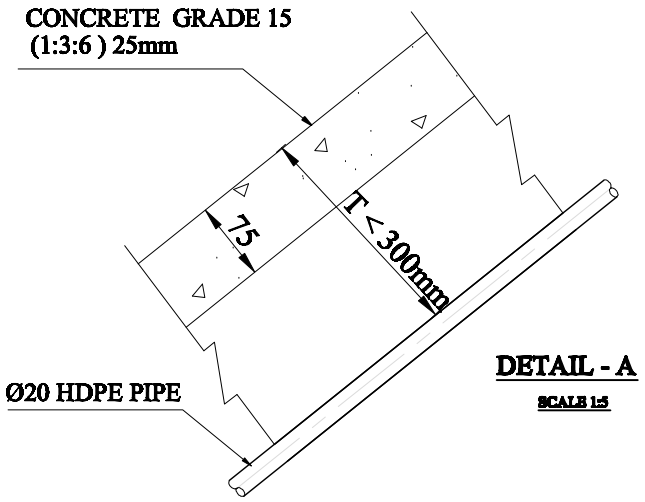

DETAIL - A

SCALE 1:5

බැවුම් කොටසෙහි පයිප්පය දැමූ කාණුව නැවත හැරීම වැළැක්වීම සඳහා මතුපිටින් කොන්ක්‍රීට් ලේයරයක් යෙදීම වඩාත් සුදුසු වේ.

යාබද පියගැටපෙළේ පතුල මට්ටමේ සිට අවම වශයෙන් අඩියක් (මී. මී. 300) ගැඹුරින් ජල නලය පිහිටිය යුතුය.

FLOTTING SCALE - A2 = 1:1

CLIENT: NATIONAL WATER SUPPLY & DRAINAGE BOARD	PROJECT: GREATER KANDY WATER SUPPLY PROJECT -	TITLE: ගෘහස්ථ ජල මීටර් ස්ථාපිත සැලසුම් විස්තරය - බෙදාහැරීමේ නලය පියගැටපෙළක් ඔස්සේ එලීමට සිදුවන අවස්ථාවකදී 01

NO.	REVISION	BY	CHECKED	DATE

DESIGNED: Rasika	DRAWN: Malika	CE(NRW): W.A. Rupika Premakumara	AGM (P&D):	DGM (P&D):	SCALE: 1:10
CHECKED: Kishan	DPD (GKWSP)	PD (GKWSP) P.H. Sarath Gamini	CE (P&D)	DATE: 01-11-2012	DRAWING NO.: GKWSP-STD-HC-07